
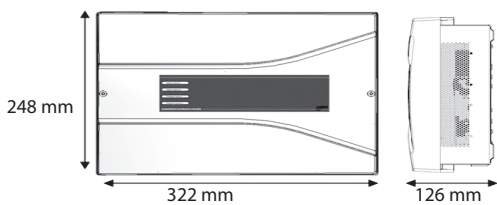
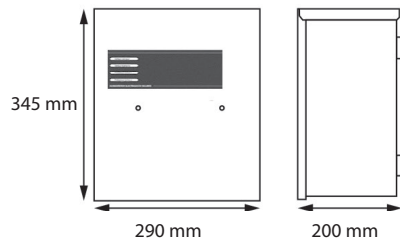
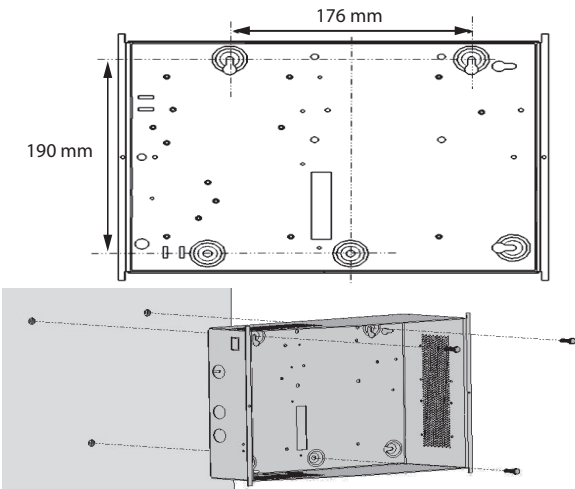
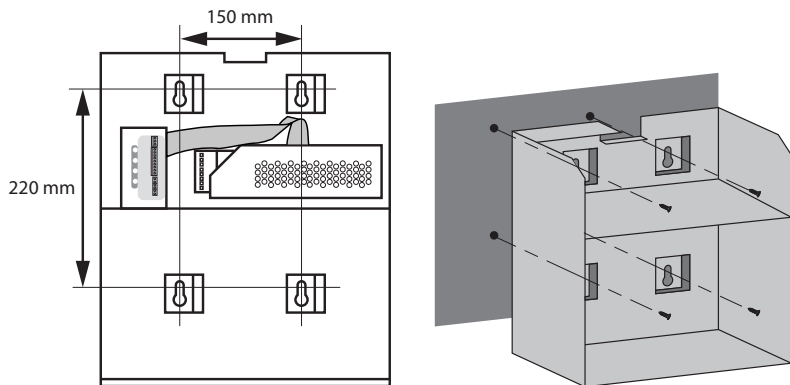


Description technique et normative			
Références	324 101	348100	348101
Dimensions (mm)			
Fixation			
Tension nominale	24 V	48 V	
Courant de sortie max. (In)	4 A	2 A	3 A
Puissance	100 W	100 W	150 W
Tension d'entrée	230 V ±15%		
Fréquence	50 / 60 Hz		
Régime de neutre	TT, TN, IT		
Classe	I		
Courant primaire @ 195V (disjoncteur courbe D)	0,75 A	0,75 A	1 A
Tension de floating	27,2 V ±0,5%	54,4 V ±0,5%	
Courant de charge batterie	1 A	1,5 A	2,25 A
Coupure tension basse	21,6 V ±3%	43,2 V ±3%	
Temps d'interruption Max durant la commutation entre les sources d'alimentation	0 s		
Température de fonctionnement	-5° C à +40° C		
Humidité de l'air	20 à 95%		
Résistance interne maximale de la batterie et de ses circuits associés (Ri max.)	410 mOhm ±10%	1,65 Ohm ±10%	
Courant minimum de sortie (Imin.)	0 A		
Courant de sortie maximal qui peut être fourni en continu (Imax_a) avec une capacité batterie 7AH	3,65 A	1,65 A	2,65 A
Courant de sortie maximal qui peut être fourni pour une courte période durant laquelle le chargement de la batterie n'est pas exigé (Imax_b)	4 A	2 A	3 A
Capacité des batteries incluses	2 x 7 Ah	4 x 7 Ah	
IP (suivant EN60529)	30	30	
Fusible secondaire F7 (User 2) F8 (User 1) F (batt)	6,3 A aT / 5 x 20 6,3A aT / 5 x 20 Fusible batterie réarmable automatiquement	3.15 A aT / 5 x 20 3.15 A aT / 5 x 20 Fusible batterie réarmable automatiquement	
Fusible primaire	2 A aT / 5 x 20 / 1500 A		
Voyants	Défaut secteur / Défaut batterie / Présence sortie 1 / Présence sortie 2		
Reports d'alarme	Défaut secteur / Défaut batterie / Présence sortie 1 ou Présence sortie 2 / Contact sec : 1 A @ 24 Vdc ou 0,5 A @ 120 Vac		
Câblage	voir au verso		
Section maximum de raccordement	Secteur : 2,5 mm² Sorties et batterie : 6 mm² Reports d'alarme : 1,5 mm²		
Raccordement du câble nappe des Leds de signalisation			
Normes	EN 54-4 (1997) + A1 (2002) + A2 (2006) - Equipement d'Alimentation Electrique EN 12101-10 classe A (2005) classe de fonctionnement : A, classe d'environnement : 1 - Equipement d'Alimentation en Energie NFS61940 (2000) - Alimentations Electriques de Sécurité EN 60-950-1 (2006) + A11 (2009) + A1 (2010) + A12 (2011)) + A2 (2013) (Classe TBTS)		
Legrand France Pyrénées Avenue Larribau - B.P. 9008 64050 PAU cedex 9	0333-CPR-075185-1 (2014) DoP n° 0333-CPR-075185-1	0333-CPR-075190-1 (2014) DoP n° 0333-CPR-075190-1	0333-CPR-075191-1 (2014) DoP n° 0333-CPR-075191-1

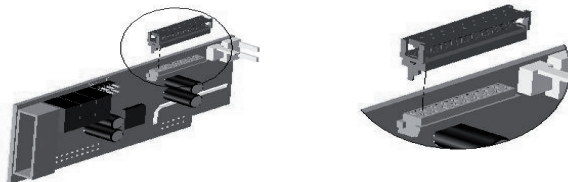