Coffret prises de camping

RÉF. TC2P

Famatel

IK08 | HALOGEN FREE | UV | 8 MODULES | 650°

CARACTÉRISTIQUES

- Cadre et fond en ABS
- Fenêtre transparente en PC
- Caches vis pour l'IP inclus

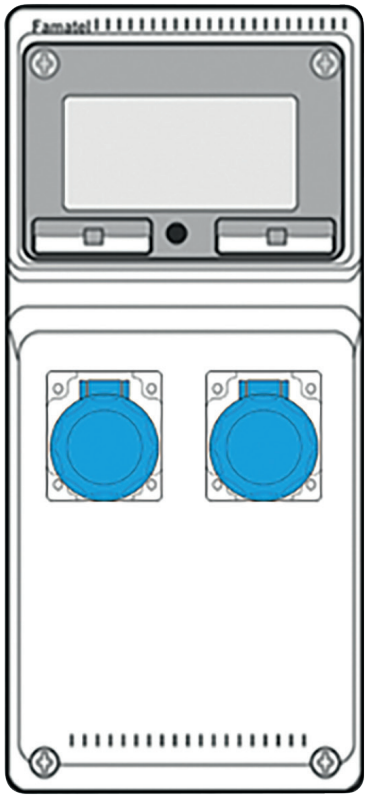

INFOS DU PRODUIT

Courant nominal (I) : 16 A
Tension nominale : 230 V (1P+N)
Puissance (S) : 3,5 kVA
Protection différentielle : 30 mA
Fréquence : 50-60 Hz
Tension d'isolement : 1000 V
Température d'utilisation : -25/40 °C
Matière : ABS (sans halogène)
Résistance à l'impact : IK08 (IEC/EN 62262)
Degré de protection : IP65
Tenue au feu : 650 °C (IEC/EN 60695-2-10)
Isolation totale : Oui
Résistance environnement Salin/UV : Oui
Couleur : RAL 7035

COMPOSITION DU COFFRET

- Coffret :

Série Acqua Combi, réf.3951 - Coffret prises ABS, IK08, IP65, 8 modules ***(Quantité : 1)***

- Prises Montées :

Prise CEI inclinée 2P+T, 16A, 220/240V, IP67, 6H ***(Quantité : 2)***

- Protections :

Disjoncteur différentiel 1P+N, 16A, 30mA type AC ***(Quantité : 2)***

- Accessoires :

Serrure Métallique avec clé ***(Quantité : 1)***
Support et barrette de terre ***(Quantité : 1)***
Presse-étoupe M25 + Ecrou ***(Quantité : 1)***
Bornier ***(Quantité : 3)***
Rail Din ***(Quantité : 1)***

eris

YESSS DISTRIBUTION

SCHÉMA

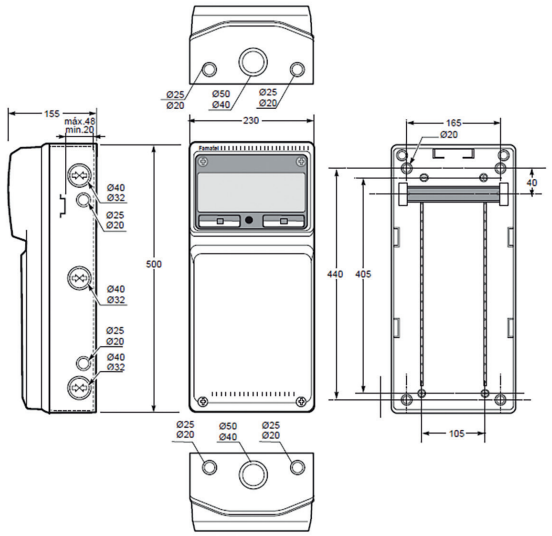

- Dimensions :

Hauteur : 500 mm
Largeur : 230 mm
Profondeur : 155 mm

- Entrées :

Supérieur : 2 x ø25-ø20 + 1 x ø50-ø40
Intérieur : 2 x ø25-ø20 + 1 x ø50-ø40
Côté : 3 x ø40-ø32 + 2 x ø25-ø20

INFORMATIONS IMPORTANTES

- Le disjoncteur en amont du coffret doit être inférieur ou égal au calibre de l'interrupteur différentiel de tête.
- Bien choisir le lieu d'implantation du coffret en fonction de son degré de protection (IP), ne pas utiliser à même le sol.
- Ne pas installer cet équipement à proximité de matières facilement inflammable ou dans un environnement comportant des produits corrosifs très agressifs.

ACCESSOIRES

- 3910 : Accessoires pour fixation murale du coffret

MAINTENANCE

- Il est recommandé de tester la protection différentielle régulièrement ainsi que l'ensemble des protections modulaires.
- Une inspection visuelle périodique pour identifier d'éventuels dommages sur le coffret est nécessaire afin d'éviter un problème d'isolation ou d'étanchéité.

NORMES APPLICABLES

- NF C 15-100 (06/2015)
- NF EN 61439-1 (04/2012)
- NF EN 61439-4 (06/2013)