

Coffret prises monté et câblé



RÉF. CP240-JUNIOR-1

Famatel® 

CARACTÉRISTIQUES

- Cadre et fond en ABS
- Fenêtre transparente en PC
- Caches vis pour l'IP inclus

INFOS DU PRODUIT

Courant nominal (I) : 16 A
Tension nominale : 220 V (2P+T)
Puissance (S) : 7 kVA
Protection différentielle : 30 mA
Fréquence : 50-60 Hz
Tension d'isolement : 1000 V
Température d'utilisation : -25/40 °C
Matière : ABS (sans halogène)
Résistance à l'impact : IK08 (IEC/EN 62262)
Degré de protection : IP54
Tenue au feu : 650 °C (IEC/EN 60695-2-10)
Isolation totale : Oui
Résistance environnement Salin/UV : Oui
Couleur : RAL 7035



IK08

IP54



HALOGEN
FREE



9 MODULES



UV

RAL
7035

650°


MONO
16 A

COMPOSITION DU COFFRET

- Coffret de chantier, monté et câblé :
4 PC mono 16 A
Arrêt d'urgence
- Coffret :
Série Acqua Combi, réf. 3957 - Coffret prises ABS, IP65, IK08 - 9 modules (*Quantité : 1*)
- Prises Montées :
Prise 2P+T NF - 16 A - 220/240 V - IP54 (*Quantité : 4*)
- Protections :
Interrupteur différentiel, 2P, 40 A, 30 mA, type AC (*Quantité : 1*)
Disjoncteur 1P+N, 16 A, Courbe C, 4,5 kA (*Quantité : 1*)
Système de déclenchement à émission pour arrêt d'urgence
- Arrêt d'urgence :
Latéral, type «coup de poing» (*Quantité : 1*)
- Accessoires :
Bornier de terre 4 entrées (*Quantité : 1*)



SCHÉMA

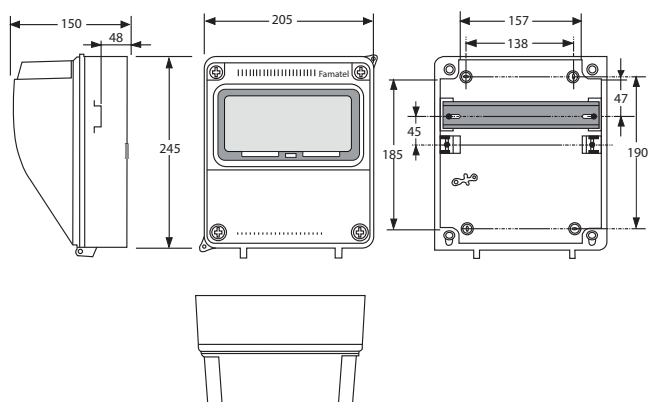

- Dimensions :
Hauteur : 245 mm
Largeur : 205 mm
Profondeur : 150 mm

INFORMATIONS IMPORTANTES

- Le disjoncteur en amont du coffret doit être inférieur ou égal au calibre de l'interrupteur différentiel de tête.
- Bien choisir le lieu d'implantation du coffret en fonction de son degré de protection (IP), ne pas utiliser à même le sol.
- Ne pas installer cet équipement à proximité de matières facilement inflammable ou dans un environnement comportant des produits corrosifs très agressifs.

ACCESSOIRES

- PM5152 : Pied métallique
- 3917 : Poignée de transport

MAINTENANCE

- Il est recommandé de tester la protection différentielle régulièrement ainsi que l'ensemble des protections modulaires.
- Une inspection visuelle périodique pour identifier d'éventuels dommages sur le coffret est nécessaire afin d'éviter un problème d'isolation ou d'étanchéité.

NORMES APPLICABLES

- NF C 15-100 (06/2015)
- NF EN 61439-1 (04/2012)
- NF EN 61439-4 (06/2013)