

FICHE TECHNIQUE

VANNE A BOISSEAU SPHERIQUE MF pour sonde de température réf : 444-8FG et 444-8GG

- Utilisable pour eau chaude 90°C en continu et eau froide
- PN 16
- DN15
- Manette papillon 2/3-1/3
- Doigt de gant M10x100 plombable
- Raccordement male- femelle écrou tournant
- Raccordement pour sonde M10x100




MATERIAUX :

- Matière corps : laiton type CW617N
- Matière sphère : laiton type CW614N
- Matière axe : laiton type CW614N
- Matière Sièges : PTFE ACS
- Matière manette : laiton

Traitement de surface :

- Grenailage usinage.

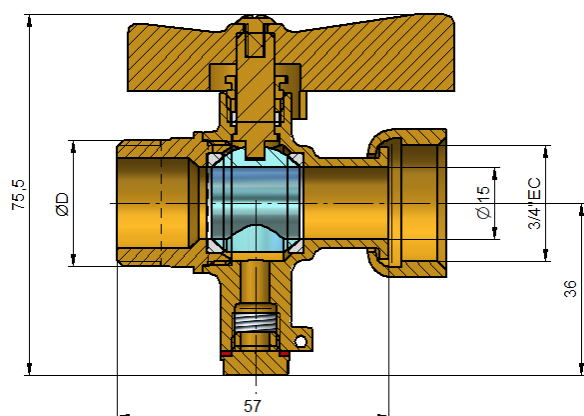

Réf :	ØD	Poids (kg)
444-8FG	1/2	0.257
444-8GG	3/4	0.264

Instructions de montage :

S'assurer que les parties composant la tuyauterie recevant la vanne sont propres et sans impureté. Vérifier également l'état de filetage et/ou taraudage recevant la vanne.

S'assurer de l'alignement des parties Amont et Aval afin qu'aucune contrainte mécanique ne soit transmise à la vanne.

S'assurer que l'encombrement entre les tuyauteries et la vanne soit correcte. Les dilatations ou rétractations) peuvent avoir une incidence sur le fonctionnement, l'étanchéité et engendrer une rupture de la vanne.

Utiliser du ruban de PTFE, un adhésif, ou des joints fibre ou caoutchouc neufs pour réaliser l'étanchéité selon le type de raccordement. La filasse est à proscrire formellement.

Le serrage du corps au montage ne doit jamais dépasser le couple de 30 Nm. Ne pas effectuer un serrage plus important que prescrit.

Utiliser des clés adaptées à la vanne pour éviter toutes déformations. Clé à Griffes ou multiprise proscrites.

Dans le cas de montage sur des réseaux avec des flexibles et des tuyauteries en matière synthétique type multicouche ou PER, il est indispensable de bien maintenir ces tubes et flexibles pour tenir compte des phénomènes de dilatation/rétraction. Se référer aux règles de l'art dans ce domaine.

Certification :

- Aucune

Be
Visa B.E.

ASSURANCE QUALITE
Visa Qualité