

Coffret prises monté et câblé



RÉF. P4.416F

Famatel® 

CARACTÉRISTIQUES

- Cadre et fond en ABS
- Fenêtre transparente en PC
- Caches vis pour l'IP inclus

INFOS DU PRODUIT

Courant nominal (I) : 40 A
Tension nominale : 250 V (2P+T)
Puissance (S) : 7 kVA
Protection différentielle : 30 mA
Fréquence : 50-60 Hz
Tension d'isolement : 1000 V
Température d'utilisation : -25/40 °C
Matière : ABS (sans halogène)
Résistance à l'impact : IK08 (IEC/EN 62262)
Degré de protection : IP54
Tenue au feu : 650 °C (IEC/EN 60695-2-10)
Isolation totale : Oui
Résistance environnement Salin/UV : Oui
Couleur : RAL 7035



IK08

HALOGEN
FREE



UV



650°

8 MODULES


IP54

COMPOSITION DU COFFRET

- Coffret :
Série Acqua Combi, réf.3951 – Coffret prises ABS, IK08, IP65,
8 modules (*Quantité : 1*)
- Prises Montées :
Prise 2P+T (brochage domestique) NF, 16 A, 250 V~, IP54
(*Quantité : 4*)
- Protections :
Interrupteur différentiel 2P, 40A, 30mA, type AC (*Quantité : 1*)
Disjoncteur 1P+N, 2A, Courbe C, 4,5kA (*Quantité : 1*)
Disjoncteur 1P+N, 16A, Courbe C, 4,5kA (*Quantité : 2*)
Bobine à émission pour arrêt d'urgence
- Arrêt d'urgence :
Frontal, type «coup de poing» (*Quantité : 1*)
- Accessoires :
Bornier de terre 12 entrées (*Quantité : 1*)
Presse-étoupe M20 (*Quantité : 1*)
Voyant façade 230 Vca/Vcc rouge (*Quantité : 1*)
Pied métallique pour coffrets Série Acqua Combi (*Quantité : 1*)



SCHÉMA

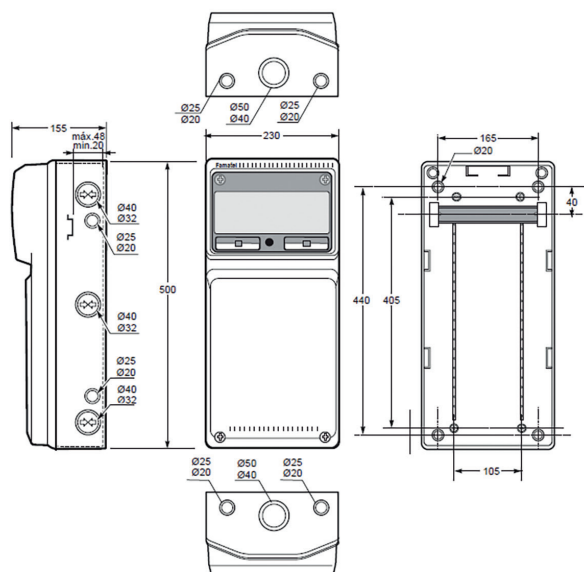

- Dimensions :
Hauteur : 500 mm
Largeur : 230 mm
Profondeur : 155 mm
- Entrées :
Supérieur : 2 x Ø25-Ø20 + 1 x Ø50-Ø40
Intérieur : 2 x Ø25-Ø20 + 1 x Ø50-Ø40
Côté : 3 x Ø40-Ø32 + 2 x Ø25-Ø20

INFORMATIONS IMPORTANTES

- Le disjoncteur en amont du coffret doit être inférieur ou égal au calibre de l'interrupteur différentiel de tête.
- Bien choisir le lieu d'implantation du coffret en fonction de son degré de protection (IP), ne pas utiliser à même le sol.
- Ne pas installer cet équipement à proximité de matières facilement inflammable ou dans un environnement comportant des produits corrosifs très agressifs.

ACCESSOIRES

- PIED/C4C6 : Pied métallique
- 158502 : Poignée de transport

MAINTENANCE

- Il est recommandé de tester la protection différentielle régulièrement ainsi que l'ensemble des protections modulaires.
- Une inspection visuelle périodique pour identifier d'éventuels dommages sur le coffret est nécessaire afin d'éviter un problème d'isolation ou d'étanchéité.

NORMES APPLICABLES

- NF C 15-100 (06/2015)
- NF EN 61439-1 (04/2012)
- NF EN 61439-4 (06/2013)