

Coffret prises monté et câblé



RÉF. CP400-EXPERT-4

Famatel® 

CARACTÉRISTIQUES

- Cadre et fond en ABS
- Fenêtre transparente en PC
- Caches vis pour l'IP inclus

INFOS DU PRODUIT

Courant nominal (I) : 40 A
Tension nominale : 400 V (3P+N+T)
Puissance (S) : 27 kVA
Protection différentielle : 30 mA
Fréquence : 50-60 Hz
Tension d'isolement : 1000 V
Température d'utilisation : -25/40 °C
Matière : ABS (sans halogène)
Résistance à l'impact : IK08 (IEC/EN 62262)
Degré de protection : IP54
Tenue au feu : 650 °C (IEC/EN 60695-2-10)
Isolation totale : Oui
Résistance environnement Salin/UV : Oui
Couleur : RAL 7035



IK08

IP54



HALOGEN
FREE



12 MODULES



UV

RAL
7035

650°

TETRA
16 A

TRI
16 A

IP54

COMPOSITION DU COFFRET

- Coffret de chantier, monté et câblé :

3 PC 2P+T 16 A NF
2 PC 3P+N+T 16 A 400 V
Arrêt d'urgence

- Coffret :

Série Acqua Combi - réf 3959 - Coffret 12 modules - IP65, ABS, IK08
(Quantité : 1)

- Prises Montées :

Prise 2P+T, NF, 16 A, 250 V~, IP54 (Quantité : 3)
Prise CEI inclinée 3P+N+T, 16 A, 380/440 V, IP44, 6H (Quantité : 2)

- Protections :

Interrupteur différentiel, 4P, 40 A, 30 mA, type AC (Quantité : 1)
Disjoncteur 1P+N, 16 A, Courbe C, 4,5 kA (Quantité : 1)
Disjoncteur 4P, 16 A, Courbe C, 6 kA (Quantité : 1)
Système de déclenchement à émission pour arrêt d'urgence

- Arrêt d'urgence :


Latéral, type «coup de poing» (Quantité : 1)

- Accessoires :

Bornier de terre 4 entrées (Quantité : 1)



SCHÉMA

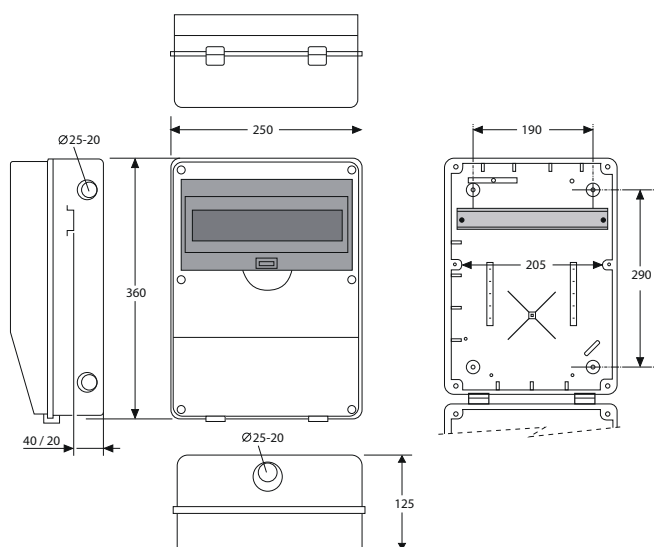

- Dimensions :
Hauteur : 360 mm
Largeur : 250 mm
Profondeur : 125 mm

INFORMATIONS IMPORTANTES

- Le disjoncteur en amont du coffret doit être inférieur ou égal au calibre de l'interrupteur différentiel de tête.
- Bien choisir le lieu d'implantation du coffret en fonction de son degré de protection (IP), ne pas utiliser à même le sol.
- Ne pas installer cet équipement à proximité de matières facilement inflammables ou dans un environnement comportant des produits corrosifs très agressifs.

ACCESSOIRES

- PM5152 : Pied métallique
- 3900 : Serrure métallique (2 clés)
- 3917 : Poignée de transport

MAINTENANCE

- Il est recommandé de tester la protection différentielle régulièrement ainsi que l'ensemble des protections modulaires.
- Une inspection visuelle périodique pour identifier d'éventuels dommages sur le coffret est nécessaire afin d'éviter un problème d'isolation ou d'étanchéité.

NORMES APPLICABLES

- NF C 15-100 (06/2015)
- NF EN 61439-1 (04/2012)
- NF EN 61439-4 (06/2013)